


Passerella

- IP20 con COPERCHIO
*B.75 - Misura a richiesta

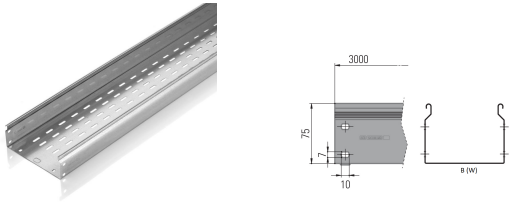

T0 013 0740

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche | |
|--|--------|
| Dimensione | |
| B | 400 |
| Spessore | |
| [mm] | 1,00 |
| Sezione cond. | |
| [mm ²] | 568,00 |
| Peso | |
| [Kg/m] | 4,11 |
| Lunghezza | |
| [mm] | 3000 |
| Sezione utile del canale [mm ²]-EN 50085-2-1 | |
| 1,5 m | 28800 |
| 2 m | 28800 |
| 2,5 m | 15000 |
| 3 m | 15000 |
| 3,5 m | 11428 |
| 4 m | 7500 |
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |
| 1,5 m | 958 |
| 2 m | 571 |
| 2,5 m | 385 |
| 3 m | 134 |

Passerella

- IP20 con COPERCHIO
*B.75 - Misura a richiesta

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio
a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico,
distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di
lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a
traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL


Certificazioni



Passerella

- IP20 con COPERCHIO
 *B.75 - Misura a richiesta

Diagramma di Carico

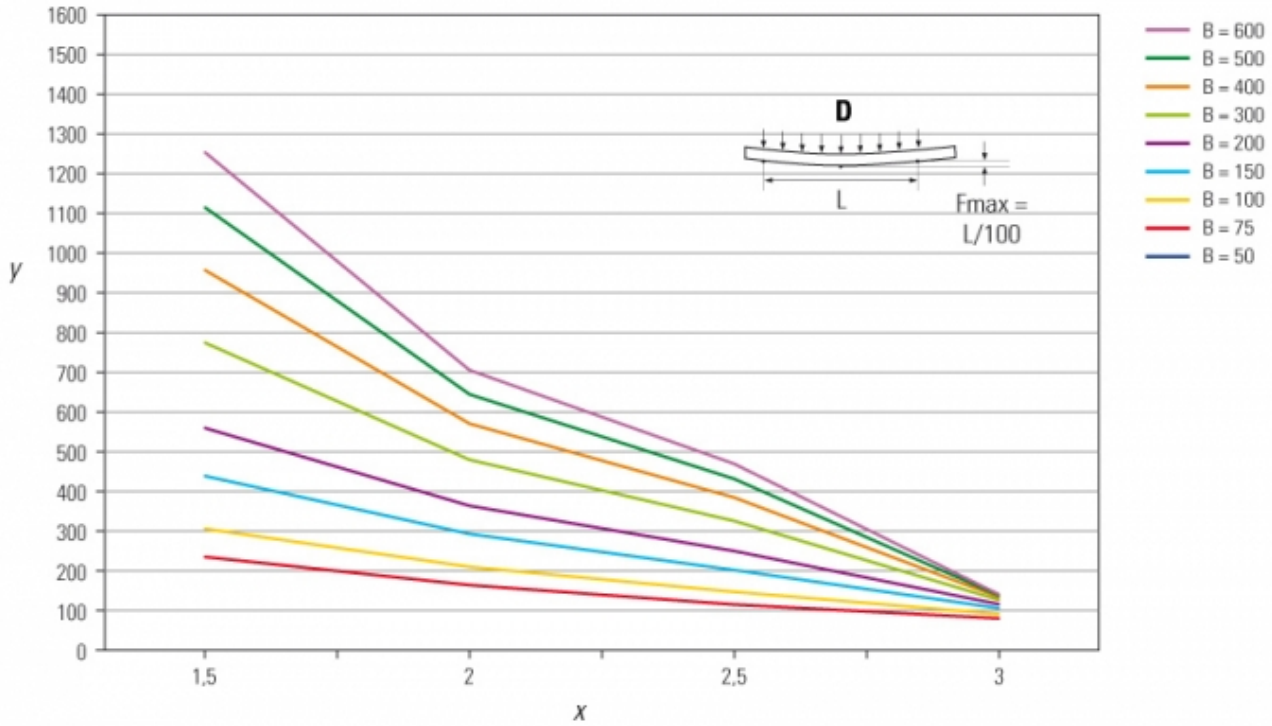

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)
 x= Distanza appoggi (m)
 D= Carico uniforme